




Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach

WPZ.0761.2.2026
Katowice, 06 lutego 2026 r.

Urząd Miejski w Żywcu
34-300, Żywiec
ul. Rynek 2

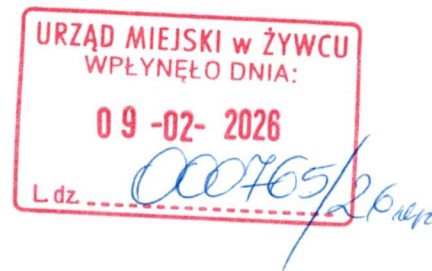

OPINIA

W związku z wystąpieniem z dnia 20 stycznia 2026 r. znak: IOŚ-RU.6730.2.2.2025 o wydanie opinii do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w zakresie zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej dotyczącymi w szczególności zapewnienia wody do celów przeciwpożarowych i dojazdu dla pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.) dotyczącymi lokalizacji inwestycji od obiektów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,

opiniuję negatywnie

inwestycję towarzyszącą pod nazwą „Budowa siedmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz garażu podziemnego, na działkach ewid. 4500/217, 4500/224, 4500/225 obr. Żywiec, przy ul. Ks. Pr. St. Słonki w Żywcu.”, z uwagi na brak zawarcia w udostępnionej do wglądu dokumentacji informacji na temat wymaganej ilości wody do celów przeciwpożarowych, lub innych alternatywnych źródeł, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 124, poz. 1030), wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych i odległości od budynku. Ponadto załączone wyniki badań wydajności hydrantów wykazały, że nie spełniają one wymagań w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji.

Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. mgr inż. Roman Klecha
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1. Adresat.
2. A/a./WPZ.